


图 例

配套设施一览表

序号	项目名称	数量(个)	建筑面积(m ² /个)	所在地块编号	规划建设要求
1	配电网开关站	1	≥60		1. 宜独立设置，条件受限时可附设于其他建筑物内，但不应设置在建筑物负楼层。 2. 由取得本地块的土地使用权者负责配建并无偿移交。
2	5G通信基站机房及配套设施	1	≥35	XQC-04	1. 通信基站机房宜附设在建筑内，条件困难时可设置在室外公共区域。 2. 通信基站机房应与主体建筑物同步规划、同步设计、同步施工、同步验收。 3. 按相关技术规范预留天线架设位置，宜设置在室外公共区域或者附设在建筑楼面。

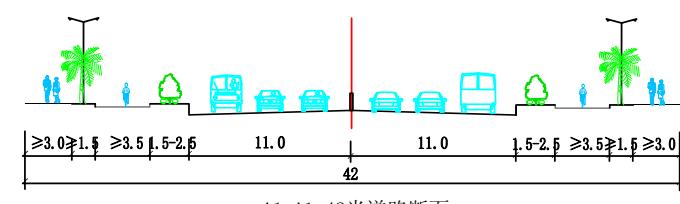

A1-A1 42米道路断面

说明

- 说明：1. 图则尺寸单位均以米计，坐标系统为2000国家大地坐标系，中央子午线114度，高程系统为1985国家高程基准。
2. 建筑红线退让城市道路红线用地属于城市公共开敞空间，应服从城市规划建设的需要XQC-04、XQC-06地块临规划城市道路一侧建筑红线与计算指标界线之间的用地由土地权属单位自建，应与建设用地同时设计和建设，建成后政府统一监管。
3. 项目开工建设前需取得生态环境部门等政府相关部门审批意见。
4. 图中规划道路红线及竖向以后续具体实施方案为准。
5. 项目用地位于机场高度管控范围内，地块的规划建设要严格满足净空审核要求，根据限高要求征求有关部门审查同意。